

## Emhætter

Vanløsegaard har fælles udsugningssystem, og ønsker man at tilslutte emhætte til dette, skal man være opmærksom på nedenstående, der blev oplyst i information til andelshaverne da det nye system blev etableret i 2006:

### Juni 2006

#### Udsugning i køkkenet

Det er ikke tilladt at have tilsluttet emhætter med motor til den fælles udsugning. Emhætter med egen motor vil skabe overtryk udsugningssystemet og give de andre beboere i opgangen gener.

De andre beboere vil få den udsugede luft fra dit køkken ind i deres. Udsugningssystemet suger med op til 300 m<sup>3</sup> / time, og det er tilstrækkeligt til en emhætte.

Af hensyn til lyd- og brandforhold må der kun anvendes godkendte special-emhætter (Exhausta ESL).

#### Check ventil

Vedhæftet er en vejledning til rengøring af udsugningsventiler (se folderen nederst i dette dokument).

Man bør rengøre ventiler i lejligheden mindst én gang om året.

### December 2006:

#### Emhætter koblet til den centrale udsugning:

Ved gårdfacade-renoveringen vil alle trækkanaler til gården blive lukket, hvorfor en del andelshavere skal koble deres emhætte på den centrale udsugning. Og i den forbindelse er det vigtigt at man køber den rigtige emhætte. Vi gør derfor opmærksomme på, at man skal have en særlig emhætte, når man kobler sig på opgangens centrale udsugning. Denne særlige emhætte; Exhausta ESL, har ingen motor, men derimod kun et spjæld, som man kan åbne og lukke for. Selve udsugningen er centralt placeret på loftet og suger med 300 m<sup>3</sup> / time.

Alternativt kan man anvende en emhætte uden udsugning men med kulfilter, som man skifter en gang imellem. Anvender man en almindelig emhætte med egen motor skabes der overtryk i udsugningssystemet. Dette overtryk betyder, at luft og steg-os, som bliver suget fra ens eget køkken og ind i de andre lejligheder i opgangen i både køkken og bad. Derudover gør lyd- og brandforhold, at man kun må anvende den nævnte godkendte special-emhætte (hvis man ønsker en emhætte med aftræk).

Vejledning i adskillelse, rengøring og samling af udsugningsventiler.  
Køkken med emhætte.

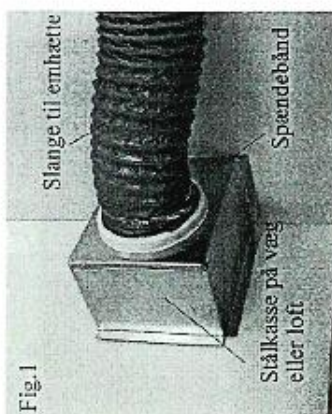


Fig. 1  
Spændebåndet løses med skruetrækker. Slangen trækkes af med håndkraft.

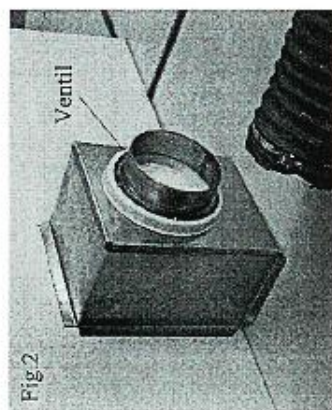


Fig. 2  
Ventilen løsnes fra fatningen med håndkraft ved at dreje venstre om.

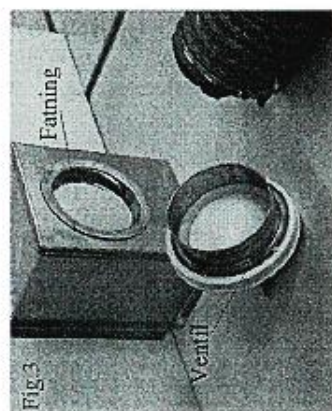


Fig. 3  
Ventilen vaskes i varmt sæbevand.

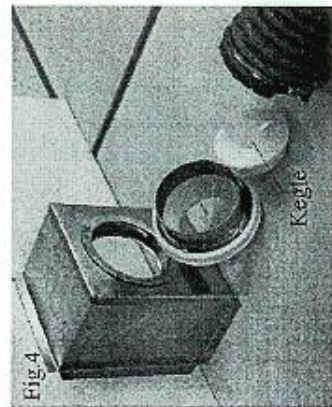


Fig. 4  
Keglen kan skrues ud og ind samt af og på. Gør det venligst ikke. Hvis det alligevel gøres er det vigtigt at den skrues tilbage til samme position som før adskillelse.

Toilet, bad og køkken uden emhætte.

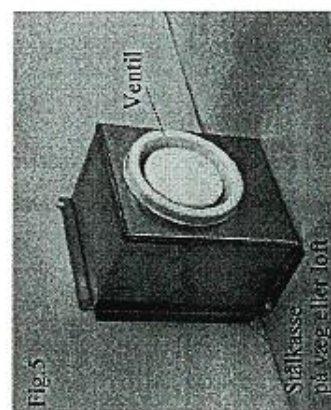


Fig. 5  
Her vises en stålkasse med ventil. Ventilen kan også monteres direkte i loftet eller væggen.

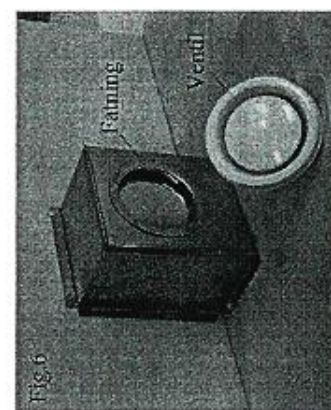


Fig. 6  
Ventilen løsnes fra fatningen med håndkraft ved at dreje venstre om. Ventilen vaskes i varmt sæbevand.

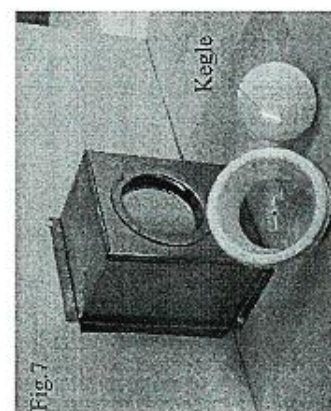


Fig. 7  
Keglen kan skrues ud og ind samt af og på. Gør det venligst ikke. Hvis det alligevel gøres er det vigtigt at den skrues tilbage til samme position som før adskillelse.

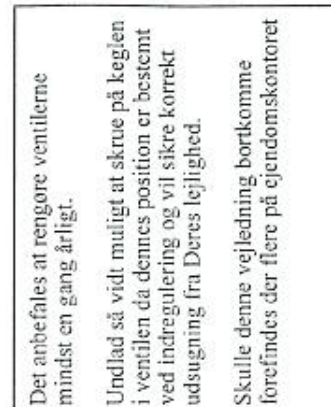


Fig. 8  
Det anbefales at rengøre ventilerne mindst en gang årligt.

Undlad så vidt muligt at skrue på keglen i ventilen da dennes position er bestemt ved indregulering og vil sikre korrekt udsugning fra Deres lejlighed.

Skulle denne vejledning bortkomme forefindes der flere på ejendomskontoret

Venlig hilsen Clean-Vent ApS